Opis powierzchni terenu	Droga asf.	Droga asf.	Droga asf.

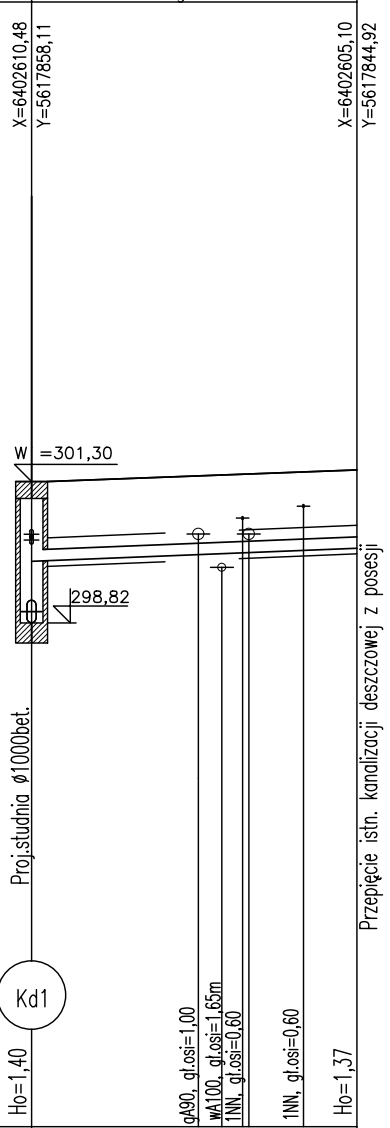
X=6402610,48
Y=5617858,11
X=6402605,10
Y=5617844,92
W =301,30
298,82
Proj.studnia ⌀1000bet.
Kd1
Ho=1,40
gA90, gł.osi=1,00
wA100, gł.osi=1,65m
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
Ho=1,37
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji

Podziałka 1:100/250

P.p.=290,00

Podziałka 1:100/250

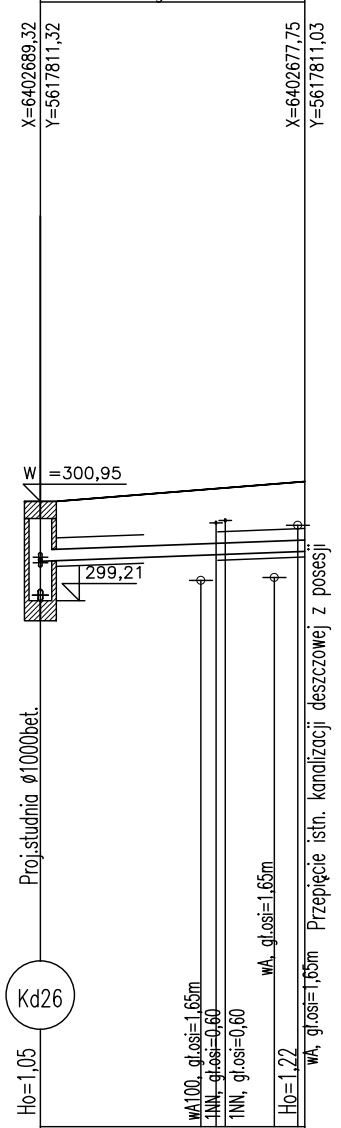
X=6402689,32
Y=5617811,32
X=6402677,75
Y=5617811,03
W =300,95
299,21
Proj.studnia ⌀1000bet.
Kd26
Ho=1,05
wA100, gł.osi=1,65m
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
wA, gł.osi=1,65m
Ho=1,22
wA, gł.osi=1,65m
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji

Podziałka 1:100/250

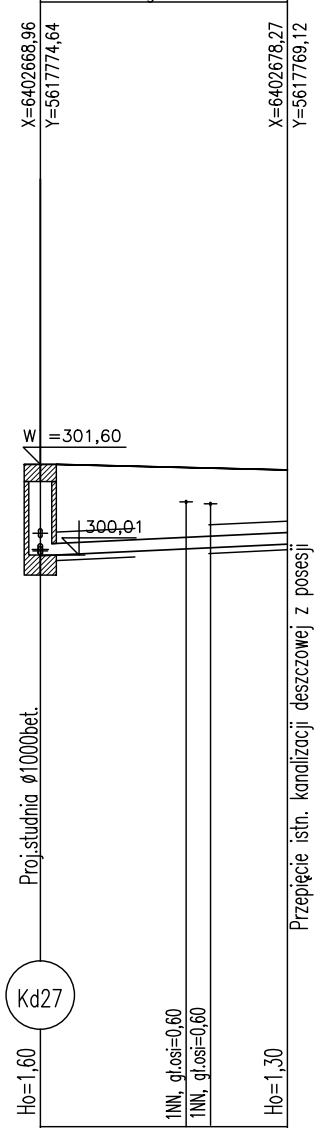
X=6402668,96
Y=5617774,64
X=6402678,27
Y=5617769,12
W =301,60
300,01
Proj.studnia ⌀1000bet.
Kd27
Ho=1,60
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
Ho=1,30
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji

Podziałka 1:100/250

Rzędna istniejącego terenu	301,30 301,50	300,95 301,30	301,60 301,50
Rzędna dna proj. kanału	299,90 300,13	299,90 300,08	300,01 300,20
Długość odcinka	14,25	11,57	10,82
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,25 i=1,6 %	L=11,57 i=1,5 %	L=10,82 i=1,9 %
Proj. średnica nominalna, materiał	⌀200PP	⌀200PP	⌀200PP
Prędkość, przepływ, wypełnienie			
Hektometr i odległości	0 11,91 14,25	0 11,57	0 6,39 10,82

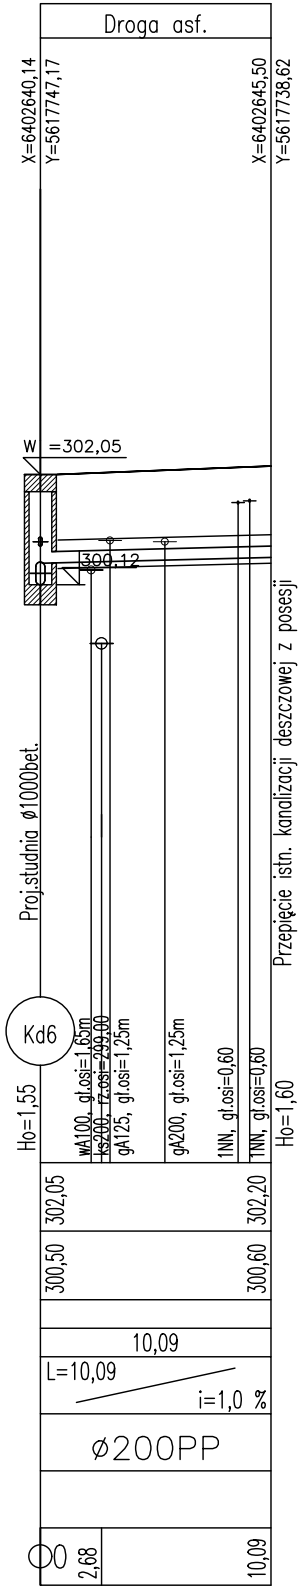
Droga asf.
X=6402640,14
Y=5617747,17
X=6402645,50
Y=5617738,62
W =302,05
300,12
Proj.studnia ø1000bet.
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
Kd6
Ho=1,55
wA100, gł.osi=1,65m
ks200, rz.osi=299,00
gA125, gł.osi=1,25m
gA200, gł.osi=1,25m
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
Ho=1,60
302,05
302,20
300,50
300,60
10,09
L=10,09
i=1,0 %
ø200PP
0
2,68
10,09

Podziałka 1:100/250

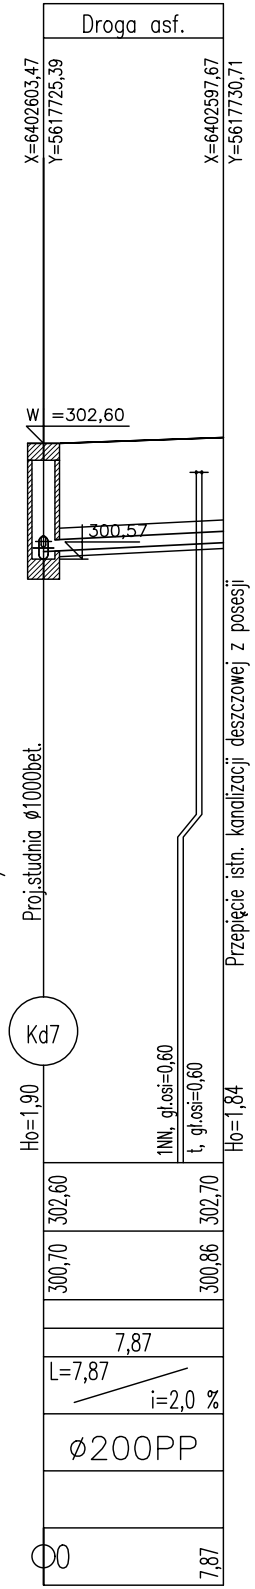
Droga asf.
X=6402603,47
Y=5617725,39
X=6402597,67
Y=5617730,71
W =302,60
300,57
Proj.studnia ø1000bet.
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
Kd7
Ho=1,90
1NN, gł.osi=0,60
t, gł.osi=0,60
Ho=1,84
302,60
302,70
300,70
300,86
7,87
L=7,87
i=2,0 %
ø200PP
0
7,87

Podziałka 1:100/200

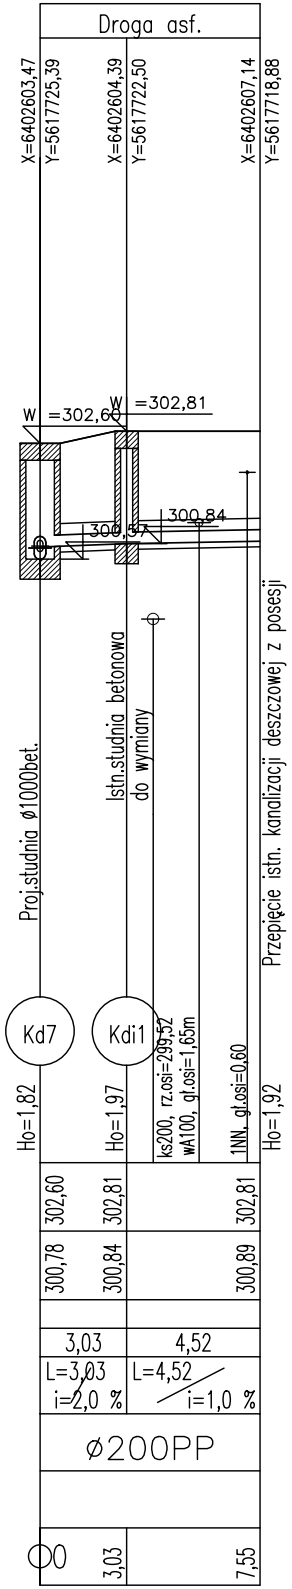
Droga asf.
X=6402603,47
Y=5617725,39
X=6402604,39
Y=5617722,50
X=6402607,14
Y=5617718,88
W =302,60
W =302,81
300,57
300,84
Proj.studnia ø1000bet.
Istn.studnia betonowa
do wymiany
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
Kd7
Kdi1
Ho=1,82
Ho=1,97
ks200, rz.osi=299,52
wA100, gł.osi=1,65m
1NN, gł.osi=0,60
Ho=1,92
302,60
302,81
302,81
300,78
300,84
300,89
3,03
4,52
L=3,03
i=2,0 %
L=4,52
i=1,0 %
ø200PP
0
3,03
7,55

Podziałka 1:100/250

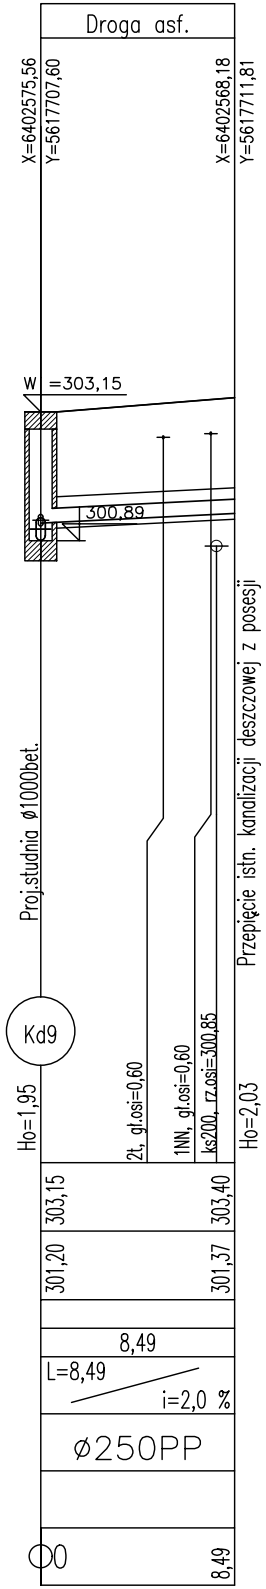
Droga asf.
X=6402575,56
Y=5617707,60
X=6402568,18
Y=5617711,81
W =303,15
300,89
Proj.studnia ø1000bet.
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
Kd9
Ho=1,95
2t, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
ks200, rz.osi=300,85
Ho=2,03
303,15
303,40
301,20
301,37
8,49
L=8,49
i=2,0 %
ø250PP
0
8,49

Podziałka 1:100/250


Droga asf.
X=6402575,56
Y=5617707,60
X=6402577,15
Y=5617705,14
W =303,15
W =303,21
301,21
300,89
Proj.studnia ø1000bet.
Istn.studnia betonowa
do wymiany
Kd9
Kdi2
Ho=2,00
Ho=2,00
303,15
303,21
301,15
301,21
2,93
L=2,93
i=2,0 %
ø200PP
0
2,93

Podziałka 1:100/250

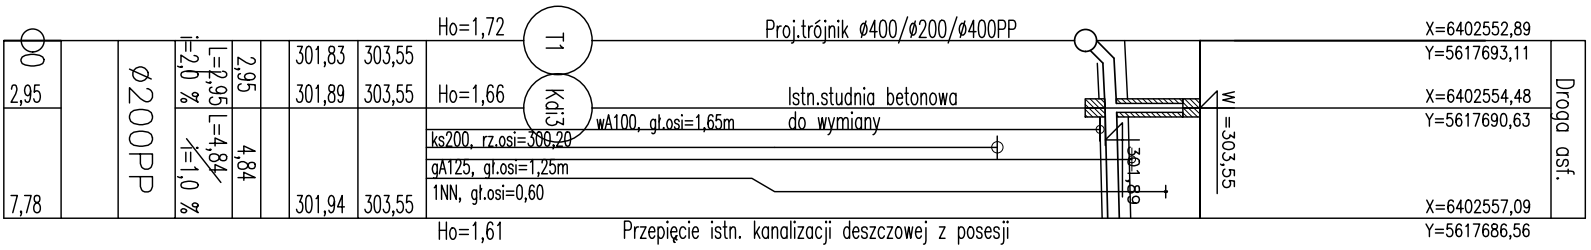
Ho=1,72
T1
Proj.trójnik ø400/ø200/ø400PP
X=6402552,89
Y=5617693,11
Ho=1,66
Kdi3
Istn.studnia betonowa
do wymiany
X=6402554,48
Y=5617690,63
W =303,55
wA100, gł.osi=1,65m
ks200, rz.osi=300,20
gA125, gł.osi=1,25m
1NN, gł.osi=0,60
301,89
X=6402557,09
Y=5617686,56
Droga asf.
Ho=1,61
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
303,55
303,55
303,55
301,83
301,89
301,94
2,95
4,84
L=2,95
i=2,0 %
L=4,84
i=1,0 %
ø200PP
0
2,95
7,78

Podziałka 1:100/250

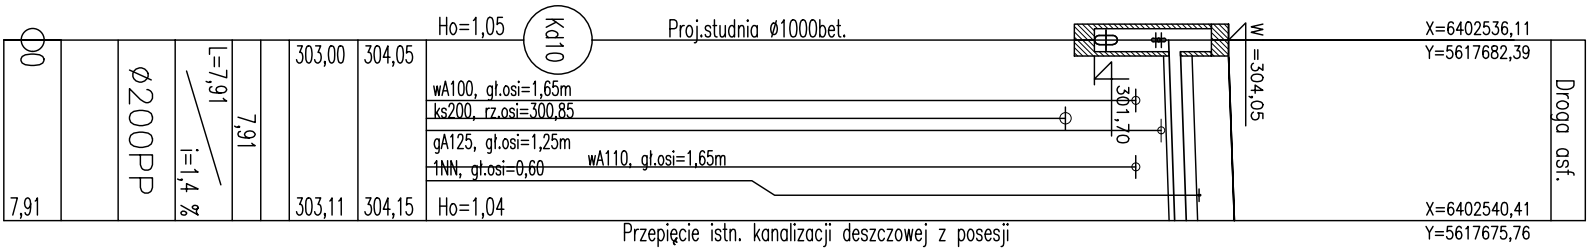
Ho=1,05
Kd10
Proj.studnia ø1000bet.
W =304,05
X=6402536,11
Y=5617682,39
wA100, gł.osi=1,65m
ks200, rz.osi=300,85
gA125, gł.osi=1,25m
1NN, gł.osi=0,60
wA110, gł.osi=1,65m
301,70
X=6402540,41
Y=5617675,76
Droga asf.
Ho=1,04
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
304,05
304,15
303,00
303,11
7,91
L=7,91
i=1,4 %
ø200PP
0
7,91

Podziałka 1:100/250


Ho=1,98
T2
Proj.trójnik ø400/ø200/ø400PP
X=6402502,26
Y=5617660,73
Ho=1,94
Kdi4
24°
Istn.studnia betonowa
do wymiany
X=6402503,83
Y=5617658,27
W =304,82
ks200, rz.osi=301,00
Ho=1,97
gA100, gł.osi=1,25m
302,88
X=6402504,29
Y=5617655,28
Droga asf.
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
304,80
304,82
304,90
302,82
302,88
302,93
2,92
3,03
L=2,92
i=2,0 %
L=3,03
i=1,6 %
ø200PP
0
2,92
5,95

Podziałka 1:100/250


Ho=1,45
T3
Proj.trójnik ø400/ø200/ø400PP
X=6402493,60
Y=5617655,19
wA100, gł.osi=1,65m
ks200, rz.osi=301,40
wA100, gł.osi=1,65m
gA125, gł.osi=1,25m
X=6402496,68
Y=5617650,28
Droga asf.
Ho=1,39
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
304,85
304,90
303,40
303,51
5,80
L=5,80
i=2,0%
ø200PP
0
5,80

Podziałka 1:100/250

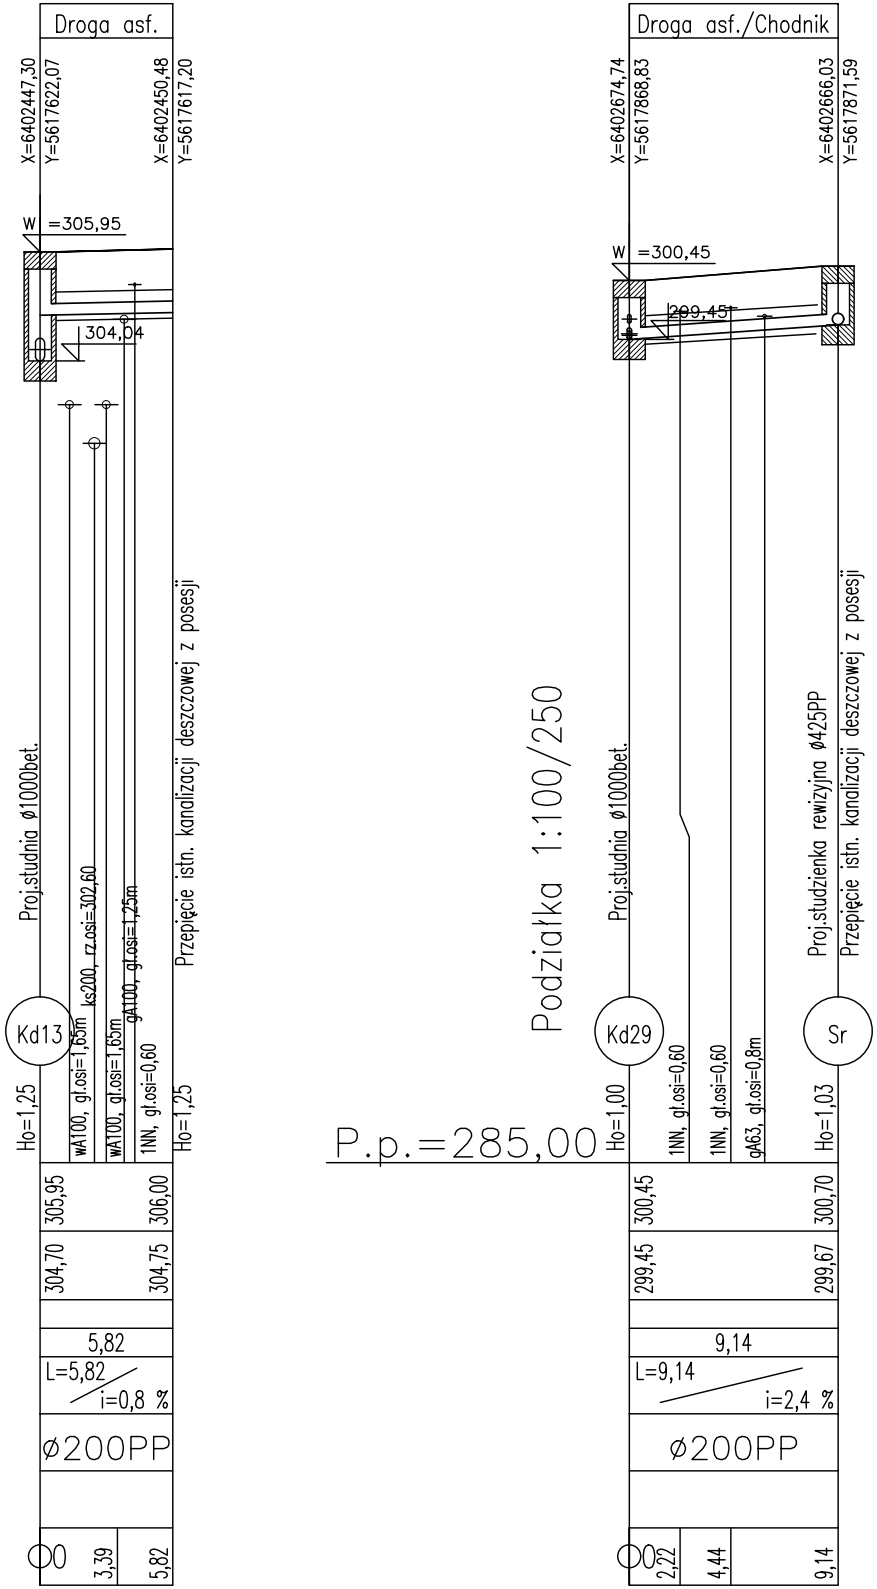
Droga asf.
X=6402447,30
Y=5617622,07
X=6402450,48
Y=5617617,20
W =305,95
304,04
Proj.studnia ø1000bet.
Kd13
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
wA100, gł.osi=1,65m
ks200, rz.osi=302,60
wA100, gł.osi=1,65m
gA100, gł.osi=1,25m
1NN, gł.osi=0,60
Ho=1,25
Ho=1,25
305,95
306,00
304,70
304,75
5,82
L=5,82
i=0,8 %
ø200PP
0
3,39
5,82
Podziałka 1:100/250
P.p.=285,00
Droga asf./Chodnik
X=6402674,74
Y=5617868,83
X=6402666,03
Y=5617871,59
W =300,45
299,45
Proj.studnia ø1000bet.
Kd29
Proj.studzienka rewizyjna ø425PP
Przepięcie istn. kanalizacji deszczowej z posesji
Sr
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
gA63, gł.osi=0,8m
Ho=1,00
Ho=1,03
300,45
300,70
299,45
299,67
9,14
L=9,14
i=2,4 %
ø200PP
0
2,22
4,44
9,14

LEGENDA:

═ Proj.kan.deszczowa

Inwestor:	**BURMISTRZ MIASTA BIELAWA** **PLAC WOLNOŚCI 1** **58-260 BIELAWA**				
Jednostka: projektowa	**MTI PROJEKT** 58–200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 10a/4 tel: 508 854 096				
Tytuł projektu:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. 1 MAJA W BIELAWIE				Stadium **PROJEKT WYKONAWCZY**
Tytuł rysunku:	**PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.4**				
	Zespół projektowy	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Data 10.2020 Skala : 1:100/200 1:100/250 rys. nr8
Projektant:	mgr inż. Marek Artymiak	instalacyjna (kan. deszcz.)	301/DOŚ/07		